



UWAGI:


- Uziom ułożyć pod fundamentem wiaty w warstwie chudego betonu,
- Do zwodów poziomych przyłączyć metalowe rynniny i wszystkie metalowe elementy na dachu podlegające ochronie,
- Rezystancja uziemienia  $R_u \leq 10 \Omega$ ,
- Połączenia przewodów DFe/Zn Ø8 wykonywać jako śrubowe, połączenia spawane na długości min l=5cm,
- Połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie,
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi,
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego,
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową,
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
- prawo budowlane,
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

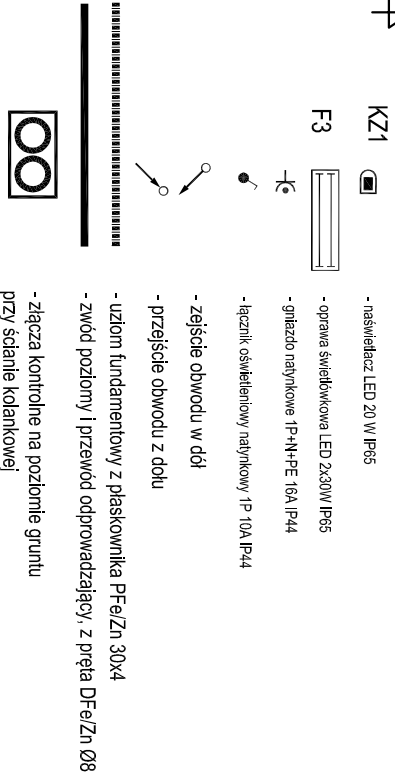

Detal przejścia instalacji przez ścianę

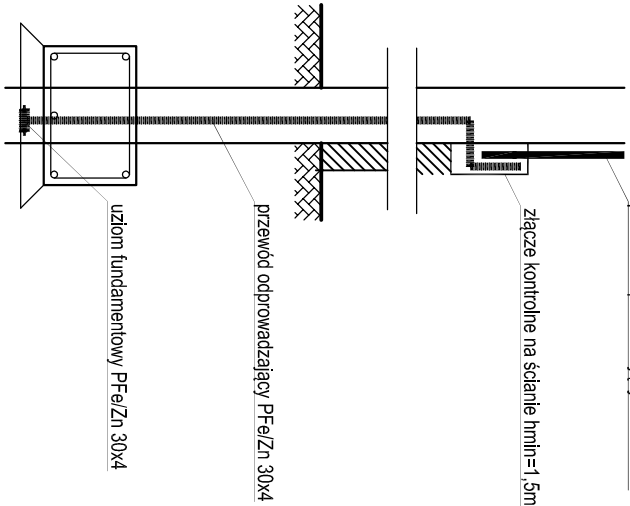

<b>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83		<b>EcoTech</b> <small>z ograniczoną odpowiedzialnością</small>	
Przebieg instalacji przez ścianę		Wiatła na magazyn osadu	
Instalacja oświetleniowa, ogromowa		Działka nr 204/1 obręb 0009 Rekownica jedn. ewid. 220607_2 Nowa Karczma	
Rzut przyziemia			
Skala 1:100	Brutto	Elektryczna	Przebieg instalacji przez ścianę
29.02.16	Projektant	Paweł Iwanik	POM/0185/POOE/08
Wyrzutek		Projekt budowlany	Przebieg instalacji przez ścianę
E-01		Stanisław Ludwiczak	524/68

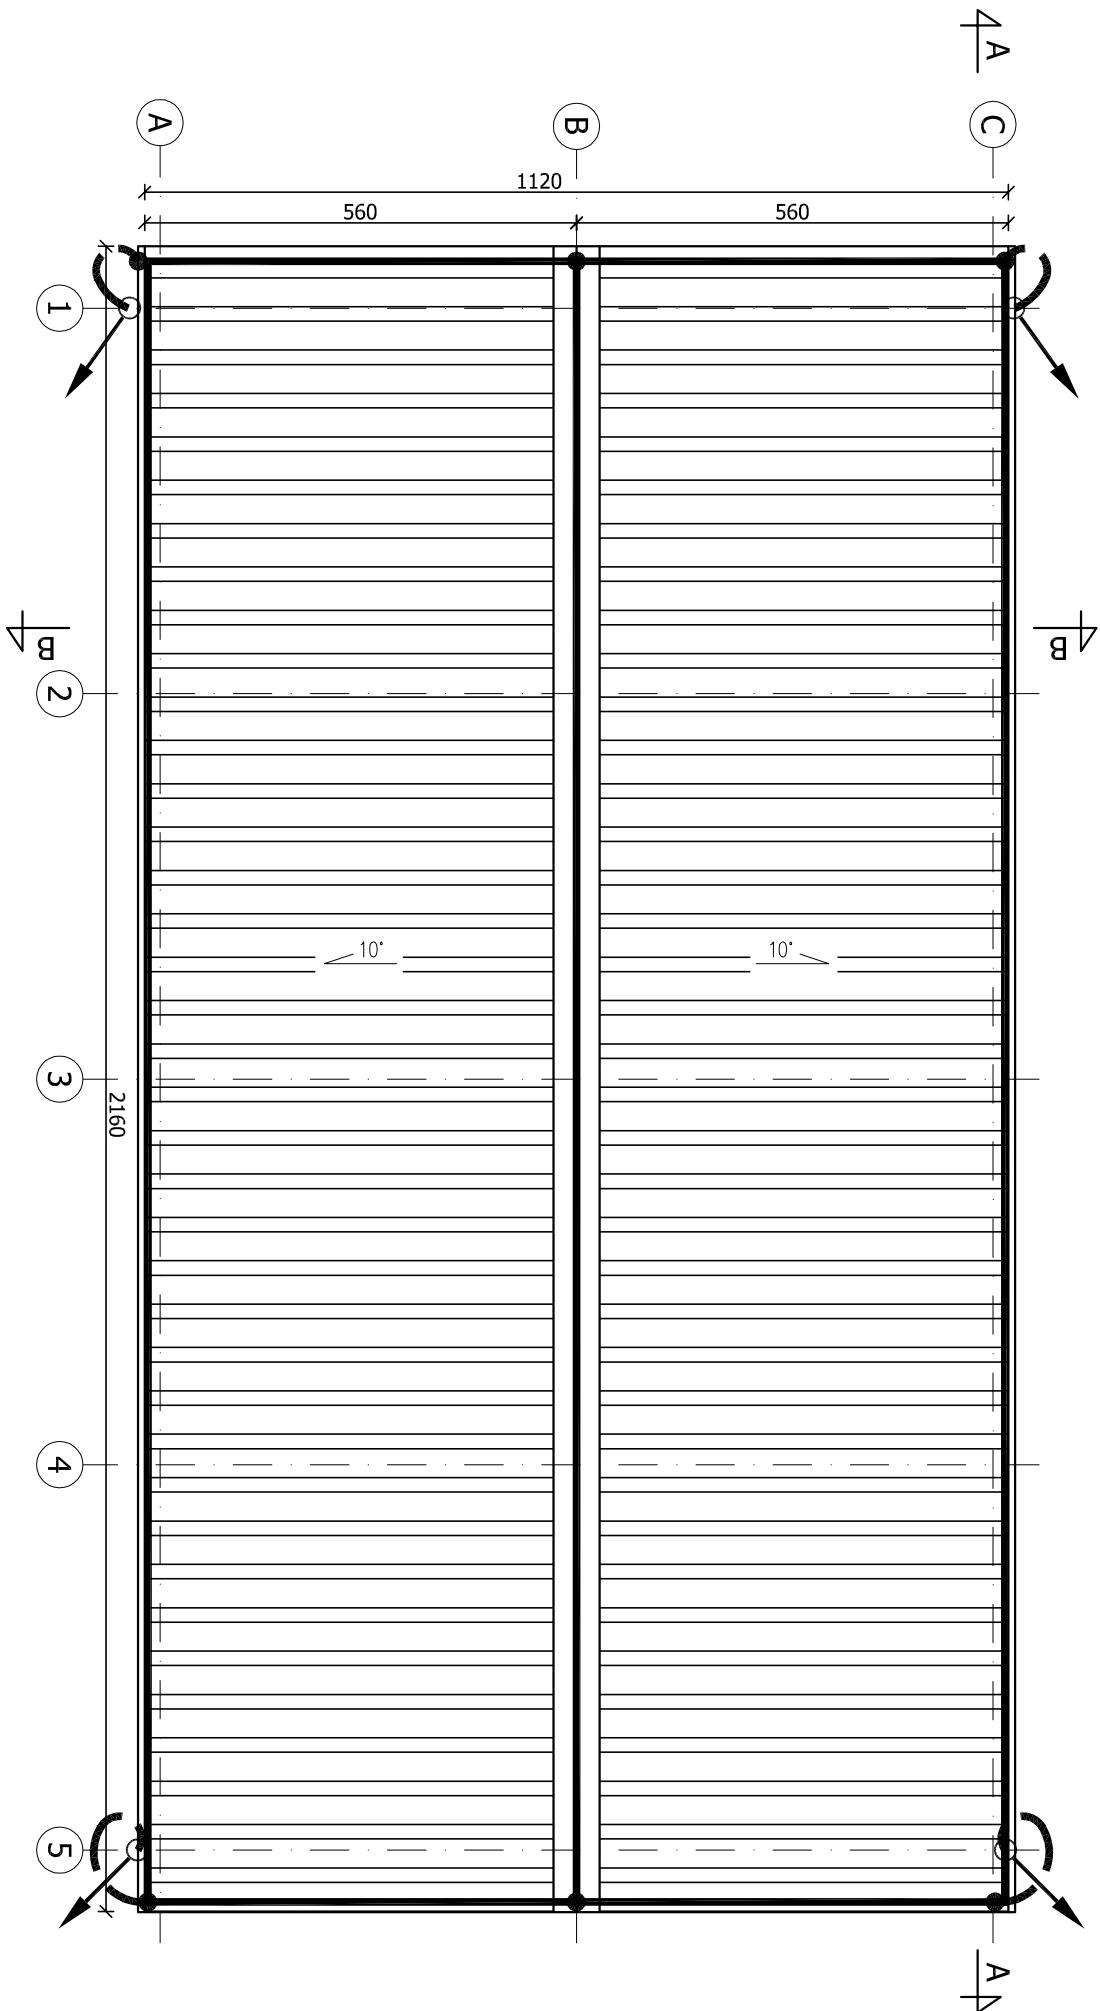

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.		EcoTech	
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 56 344 83 83		zaproszenie na przetarg	
Przetarg nr 1358-1		Zobacz	
Instalacja odgromowa		Miejsce na magazyn osadu	
Rzut dachu		Działka nr 204/1 obręb 0009 Rekowinica jedn. ewid. 220607_2 Nowa Karczma	
Skala	Brutto	Projektant	
1:100	Elektryczna	Gmina Nowa Karczma ul. Kościelna 9 83-404 Nowa Karczma	
Uwagi	Projektant	Zobacz	
29.02.16	Paweł Iwanik	POM/0185/POOE/08	
Nr rysunku	Projekt budowlany		Zobacz
E-02	Stanisław Ludwiczak	524/68	