

## Uzgodnienie 35MMD/K - 47 /2016

z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. uzgadniania dokumentacji projektowej działającego przy  
ENERGA -OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2016-03-23

Zespół w składzie:

- |                                    |                      |     |
|------------------------------------|----------------------|-----|
| 1. Przewodniczący                  | -Michał Falkowski    | MMD |
| 2. Z-ca przewodniczącego Sekretarz | -Karol Kierznikowicz | MMD |

rozpatrzyła dokumentację projektową na budowę:

**Projekt przebudowy drogi z budową sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetlenia.**

w miejscowości: **Nowa Karczma**

nr działek: **ul. Szkolna**

Inwestor: **Gmina Nowa Karczma**

Autor projektu: **M. Kaczmarek**

Firma: **EcoTech Sp z o.o., Sp. K.**

Nr uzgodnienia: **47 /2016** z dnia: **2016-03-23**

ważne do dnia: **2017-03-22**

### Uzgodniono pod względem kolizji z istn. siecią elektroenergetyczną z uwagami zespołu:

1. Rozpoczęcie i zakończenie prac zgłosić pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach
2. Podczas prac w pobliżu istn. Sieci elektroenergetycznej zachować szczególną ostrożność.(kable nn, słupy, kable SN)
3. W miejscu zbliżeń i skrzyżowań proj. urządzeń z istn. siecią elektroenergetyczną prace prowadzić ręcznie.
4. Na odkryte kable energetyczne zainstalować dwudzielne rury osłonowe.

—  
—  
—  
—

Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.


### Załączniki:

1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 4 arkusze

—  
—

W imieniu zespołu:

  
Karol Kierznikowicz

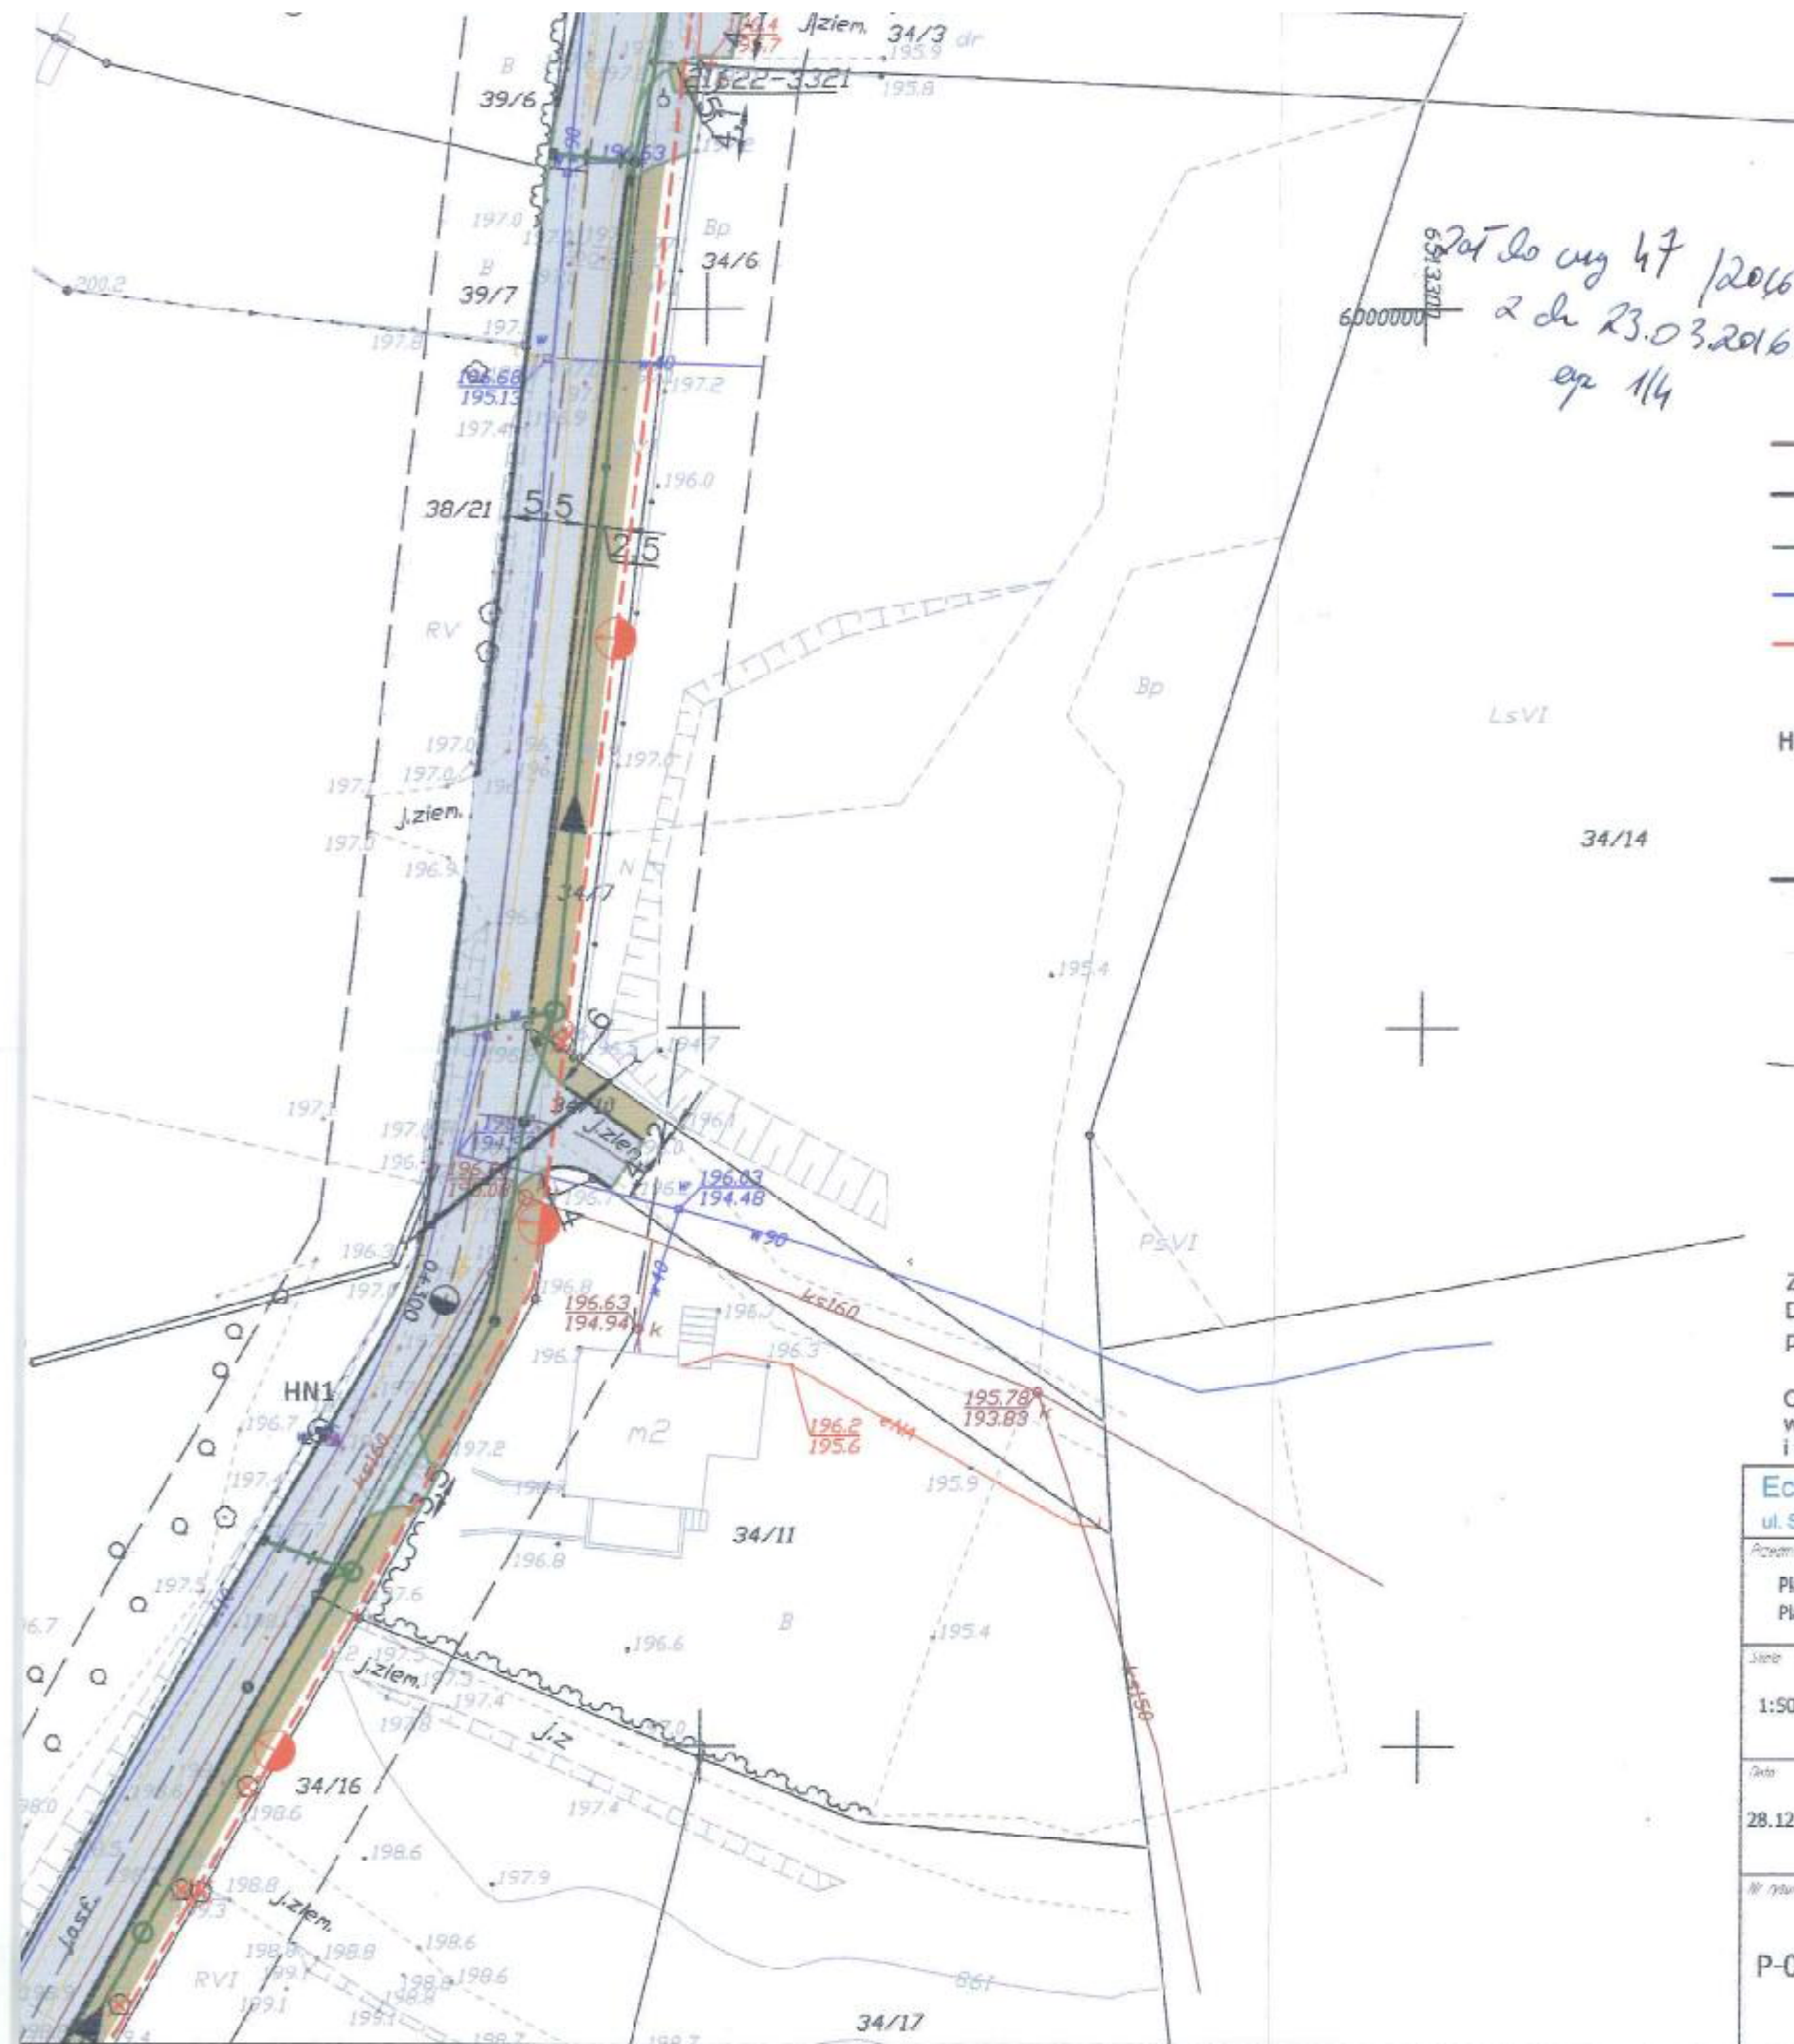

# LEGENDA

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DN110
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć wodociągowa
- - - kabel oświetlenia ulicznego
- skrzynki rozsączające
- HN1 — hydrant DN80
- hydrant do przesunięcia
- PS — przepompownia ścieków sanitarnych
- przepust pod drogą
- kratka odwodnieniowa
- ⊗ drzewo do usunięcia
- ✕ likwidacja sieci kanalizacji deszczowej
- ← — — — — — usunięcie istn. oprawy ośw. na słupie linii napowietrznej - 3 szt.
- lampa oświetlenia ulicznego
- studnie bet. DN1000 i DN1200
- studnie PP Ø630 mm

Zmiana średnicy istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej z ks160 na DN200PCV, od studni istniejącej Sist.1 199,83 do Sist.3 196,60 w obrębie projektowanej drogi. 197,35 195,08

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.


EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wsłina, Tel. 58 344 83 83

EcoTech  
technologia dla przyszłości

Plan zagospodarowania terenu		Przebudowa odcinka drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszyn	
Plansza zbiorcza		ul. Szkolna w m. Nowa Karczma	
1:500	Projektant - autor	Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
	Projektant - autor	Marcin Kaczmarek	
28.12.15	Opiniotwórca	POM/0206/POOS/08	
	Opiniotwórca	Adam Spisak	
P-01	Projektant - autor	POM/0042/POOS/11	
	Projektant - autor	Tomasz Komar	
Wzrostki	Opiniotwórca	POM/0240/PWOD/08	
	Opiniotwórca	Wojciech Demczyński	
P-01	Opiniotwórca	WAM/0005/PWOD/10	
	Opiniotwórca	Pawel Iwaniuk	
P-01	Opiniotwórca	POM/0185/POOE/08	
	Opiniotwórca	Stanisław Ludwiczak	
524/68			



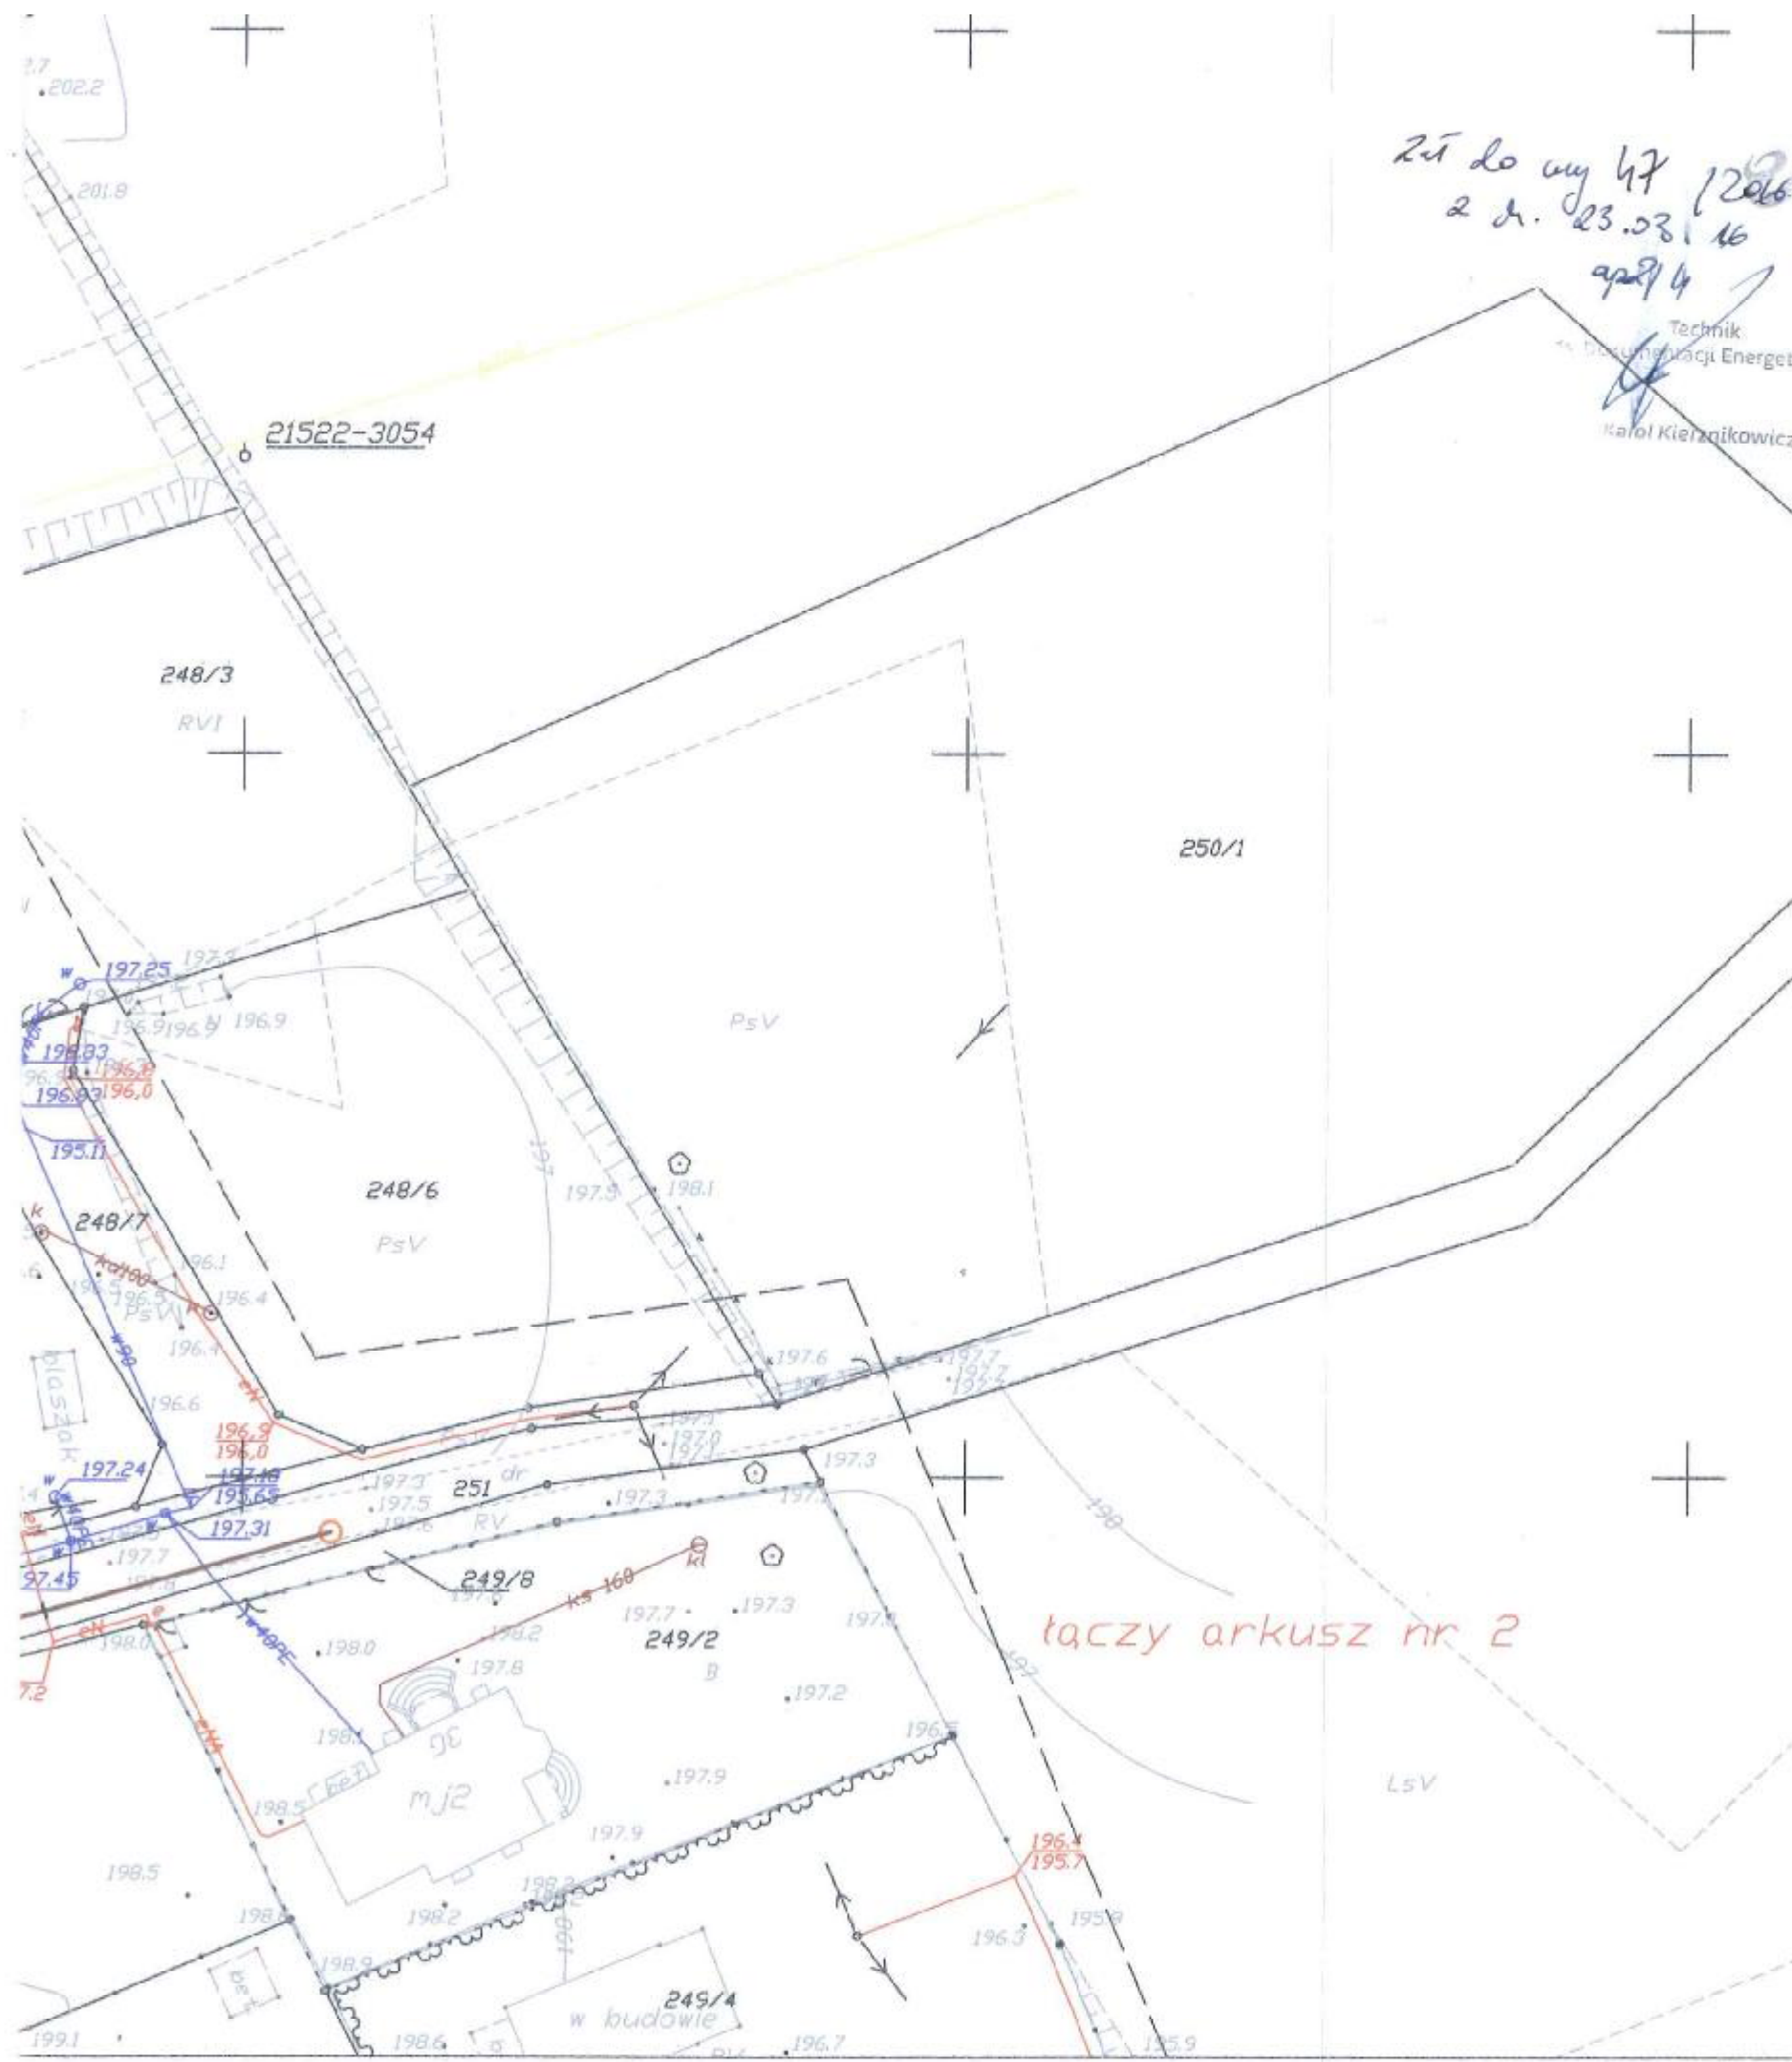

25 do wy 47 1206  
2 d. 23.03.16  
ap 24

**Energa**  
operator  
ENERGA-OPERATOR SA  
Olsztyn w Gdańsku  
Rejon Dystrybucji w Kartuzach  
ul. Kościelna 9  
83-404 Kartuszy  
T: 48 22 21 44, 45  
F: 48 22 21 21 22  
K: 48 22 21 21 22

Technik  
Dystrybucji Energetycznej  
Rafal Kiezińkiewicz

**LEGENDA**


- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
- - - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DN110
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć wodociągowa
- - - kabel oświetlenia ulicznego
- skrzynki rozsączające
- HN1 — hydrant DN80
- ⊕ hydrant do przesunięcia
- PS — przepompownia ścieków sanitarnych
- przepust pod drogą
- ▤ kratka odwodnieniowa
- ⊗ drzewo do usunięcia
- ⊗ likwidacja sieci kanalizacji deszczowej
- → → usunięcie istn. oprawy ośw. na słupie linii napowietrznej - 3 szt.
- ⊗ lampa oświetlenia ulicznego
- studnie bet. DN1000 i DN1200
- studnie PP Ø630 mm

Zmiana średnicy istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej z ks160 na DN200PCV, od studni istniejącej Sist.1 199,83 do Sist.3 196,60 w obrębie projektowanej drogi.  
197,35 195,08

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

<b>EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.</b> ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wąłina, Tel. 58 344 83 83			
Przebudowa odcinka drogi		Przebudowa odcinka drogi gminnej 188012G Nowa Karczma - Lubieszyn	
Plan zagospodarowania terenu		ul. Szkolna w m. Nowa Karczma	
Plan zbiórca		ul. Szkolna w m. Nowa Karczma	
Skala:	Plan zagospodarowania	Gmina Nowa Karczma	
1:500	Projektant - autor	ul. Kościelna 9	
	Marcin Kaczmarek	83-404 Nowa Karczma	
Data:	Projektant - wykonawca	Uprawnienie	Podpis
	Adam Spisak	POM/0206/POOS/08	
	Tomáš Komar	POM/0042/POOS/11	
Ar. rysunek	Projektant - wykonawca	Uprawnienie	Podpis
	Wojciech Demczyński	POM/0240/PWOD/08	
	Paweł Iwanluk	WAM/0005/PWOD/10	
Ar. rysunek	Projektant - wykonawca	Uprawnienie	Podpis
	Stanisław Ludwiczak	POM/0185/POOE/08	
P-02		524/68	





**Energa**  
operator  
ENERGA - OPERATOR SA  
Oddział w Gdańsku  
Rejon Dystrybucji w Kartuzach  
ul. 3 Maja 9  
83-300 Kartuszy  
T+48 58 581 21 44, 45  
F+48 58 581 21 52  
NIP 583-000-11-50

ds. Demonstracji Energetycznej

Karol Kierzenkiewicz

#### LEGENDA

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
- - - sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DN110
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć wodociągowa
- - - kabel oświetlenia ulicznego
- skrzynki rozsączające
- HN1 — hydrant DN80
- hydrant do przesunięcia
- PS — przepompownia ścieków sanitarnych
- przepust pod drogą
- kratka odwodnieniowa
- drzewo do usunięcia
- likwidacja sieci kanalizacji deszczowej
- usunięcie istn. oprawy ośw. na słupie linii napowietrznej - 3 szt.
- lampa oświetlenie ulicznego
- studnie bet. DN1000 i DN1200
- studnie PP Ø630 mm

Zmiana średnicy istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej z ks.160 na DN200PCV, od studni istniejącej Sist.1 199,83 do Sist.3 196,60 w obrębie projektowanej drogi. 197,35 195,08

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.			
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83			
Przedmiot rysunku		Celem	
Plan zagospodarowania terenu		Przebudowa odcinka drogi gminnej 188012G Nowa Karczmia - Lubieszyn	
Plansza zbiorcza		ul. Szkolna w m. Nowa Karczmia	
Skala	1:500	Plan zagospodarowania	Gmina Nowa Karczmia ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczmia
Projektant	Marcin Karczmarek	Uprawnienie	POM/0206/POOS/08
28.12.15	Adam Spisak	Uprawnienie	POM/0042/POCS/11
	Tomasz Komar	Uprawnienie	POM/0240/PWOD/08
Wzrost	Wojciech Demczyński	Uprawnienie	WAM/0005/PWOD/10
P-03	Paweł Iwanluk	Uprawnienie	POM/0185/POOE/08
	Stanisław Ludwiczak	Uprawnienie	524/68



ISZ nr 4

terzynie.

2010 2017 2016  
23.03.2016  
4/4

**ENERGA**  
operator  
ENERGA - OPERATOR S.A.  
Oddział w Gdańsku  
Rejon Dystrybucji w Nowym Karczmie  
ul. 3 Maja 9  
83-300 Kartusy  
T +48 58 681 21 44, 45  
F +48 58 681 21 11  
NIP 583-000-13-10

# LEGENDA

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej DN110
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć wodociągowa
- - - kabel oświetlenia ulicznego
- skrzynki rozsączające
- HN1 — hydrant DN80
- hydrant do przesunięcia
- PS — przepompownia ścieków sanitarnych
- przepust pod drogą
- kratka odwodnieniowa
- drzewo do usunięcia
- likwidacja sieci kanalizacji deszczowej
- usunięcie istn. oprawy ośw. na słupie linii
- napowietrznej - 3 szt.
- lampa oświetlenia ulicznego
- studnie bet. DN1000 i DN1200
- studnie PP Ø630 mm

Zmiana średnicy istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej z ks160 na DN200PCV, od studni istniejącej Sist.1 199,83 do Sist.3 196,60 w obrębie projektowanej drogi. 197,35 195,08

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na mapie identycznej w zakresie obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności z mapą do celów projektowych.

**EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.**

ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wsłina, Tel. 58 344 83 83

**EcoTech**  
Inżynieria i Inwestycje

Przedmiot zadania		Opis	
Plan zagospodarowania terenu		Przebudowa odcinka drogi gminnej 183012G Nowa Karczma - Lubieszyn	
Plansza zbiorcza		ul. Szkolna w m. Nowa Karczma	
Skala		Inwestor	
1:500		Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9 83-404 Nowa Karczma	
28.12.15	Projektant	Projektant	Podpis
	Marcin Kaczmarek	POM/0206/POOS/08	
	Adam Spisak	POM/0042/POOS/11	
	Tomasz Komar	POM/0240/PWOD/08	
P-04	Projektant elektryczny	Projektant	Podpis
	Paweł Iwanluk	POM/0185/PODE/08	
	Stanisław Ludwiczak	524/68	