


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko

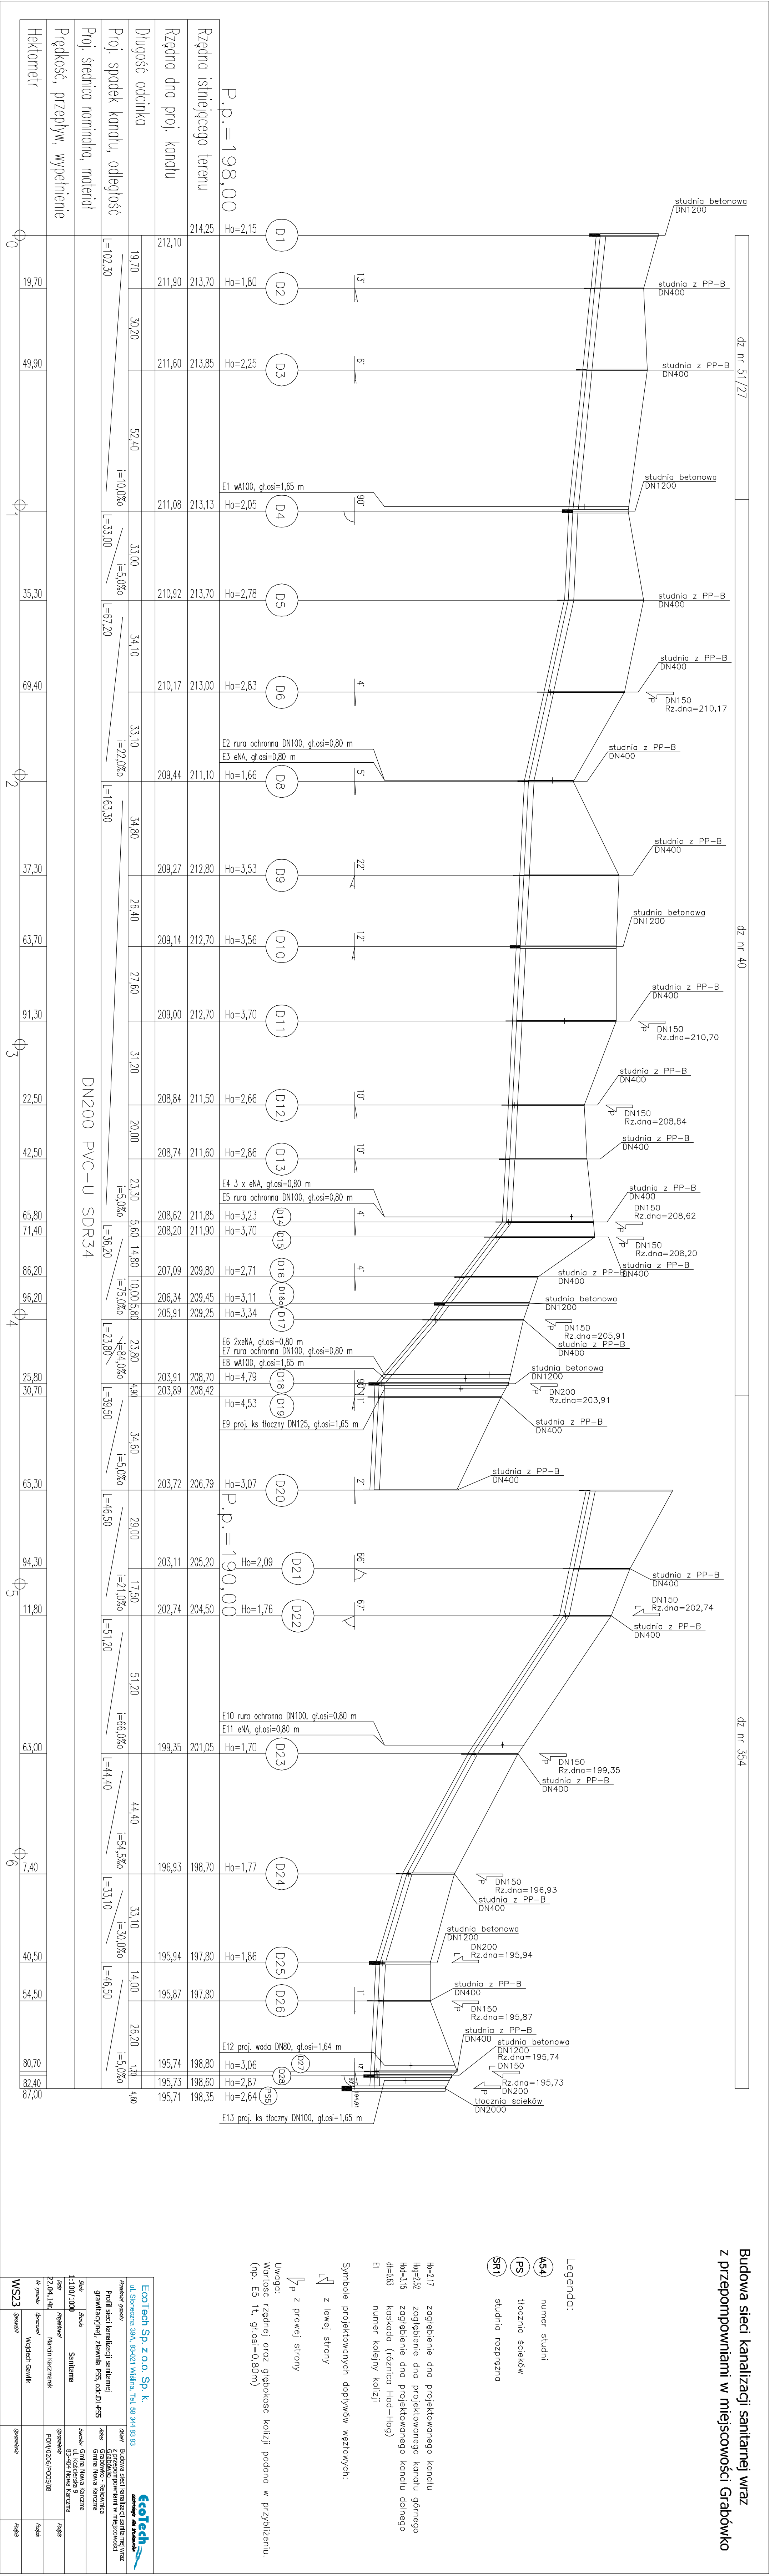

- Legenda:
- AS4 numer studni
 - PS tłocznia ścieków
 - SR studnia rozprężna

H=217 zagiębiecie dna projektowanego kanału
H=252 zagiębiecie dna projektowanego kanału górnego
H=315 zagiębiecie dna projektowanego kanału dolnego
dh=0,83 kaskada (różnica H=Hog)

Symboly projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony
z prawej strony
Uwaga: Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E5 1t, gł.osi=0,80m)

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.				EcoTech			
ul. Siemczyna 39A, 83-021 Wilkowo, Tel. 56 344 83 83				BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO			
PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ				PROJEKT			
grawitacyjnej, zlewiska PSS, odc.D-I-455				PROJEKTOWANO			
Słowo				Projekt			
1:100/1000				83-021 Wilkowo			
Data				Projektant			
22.04.14				Marek Kucharski			
Wzrost				Projektant			
WS23				Wykonanie			