


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Grabówko

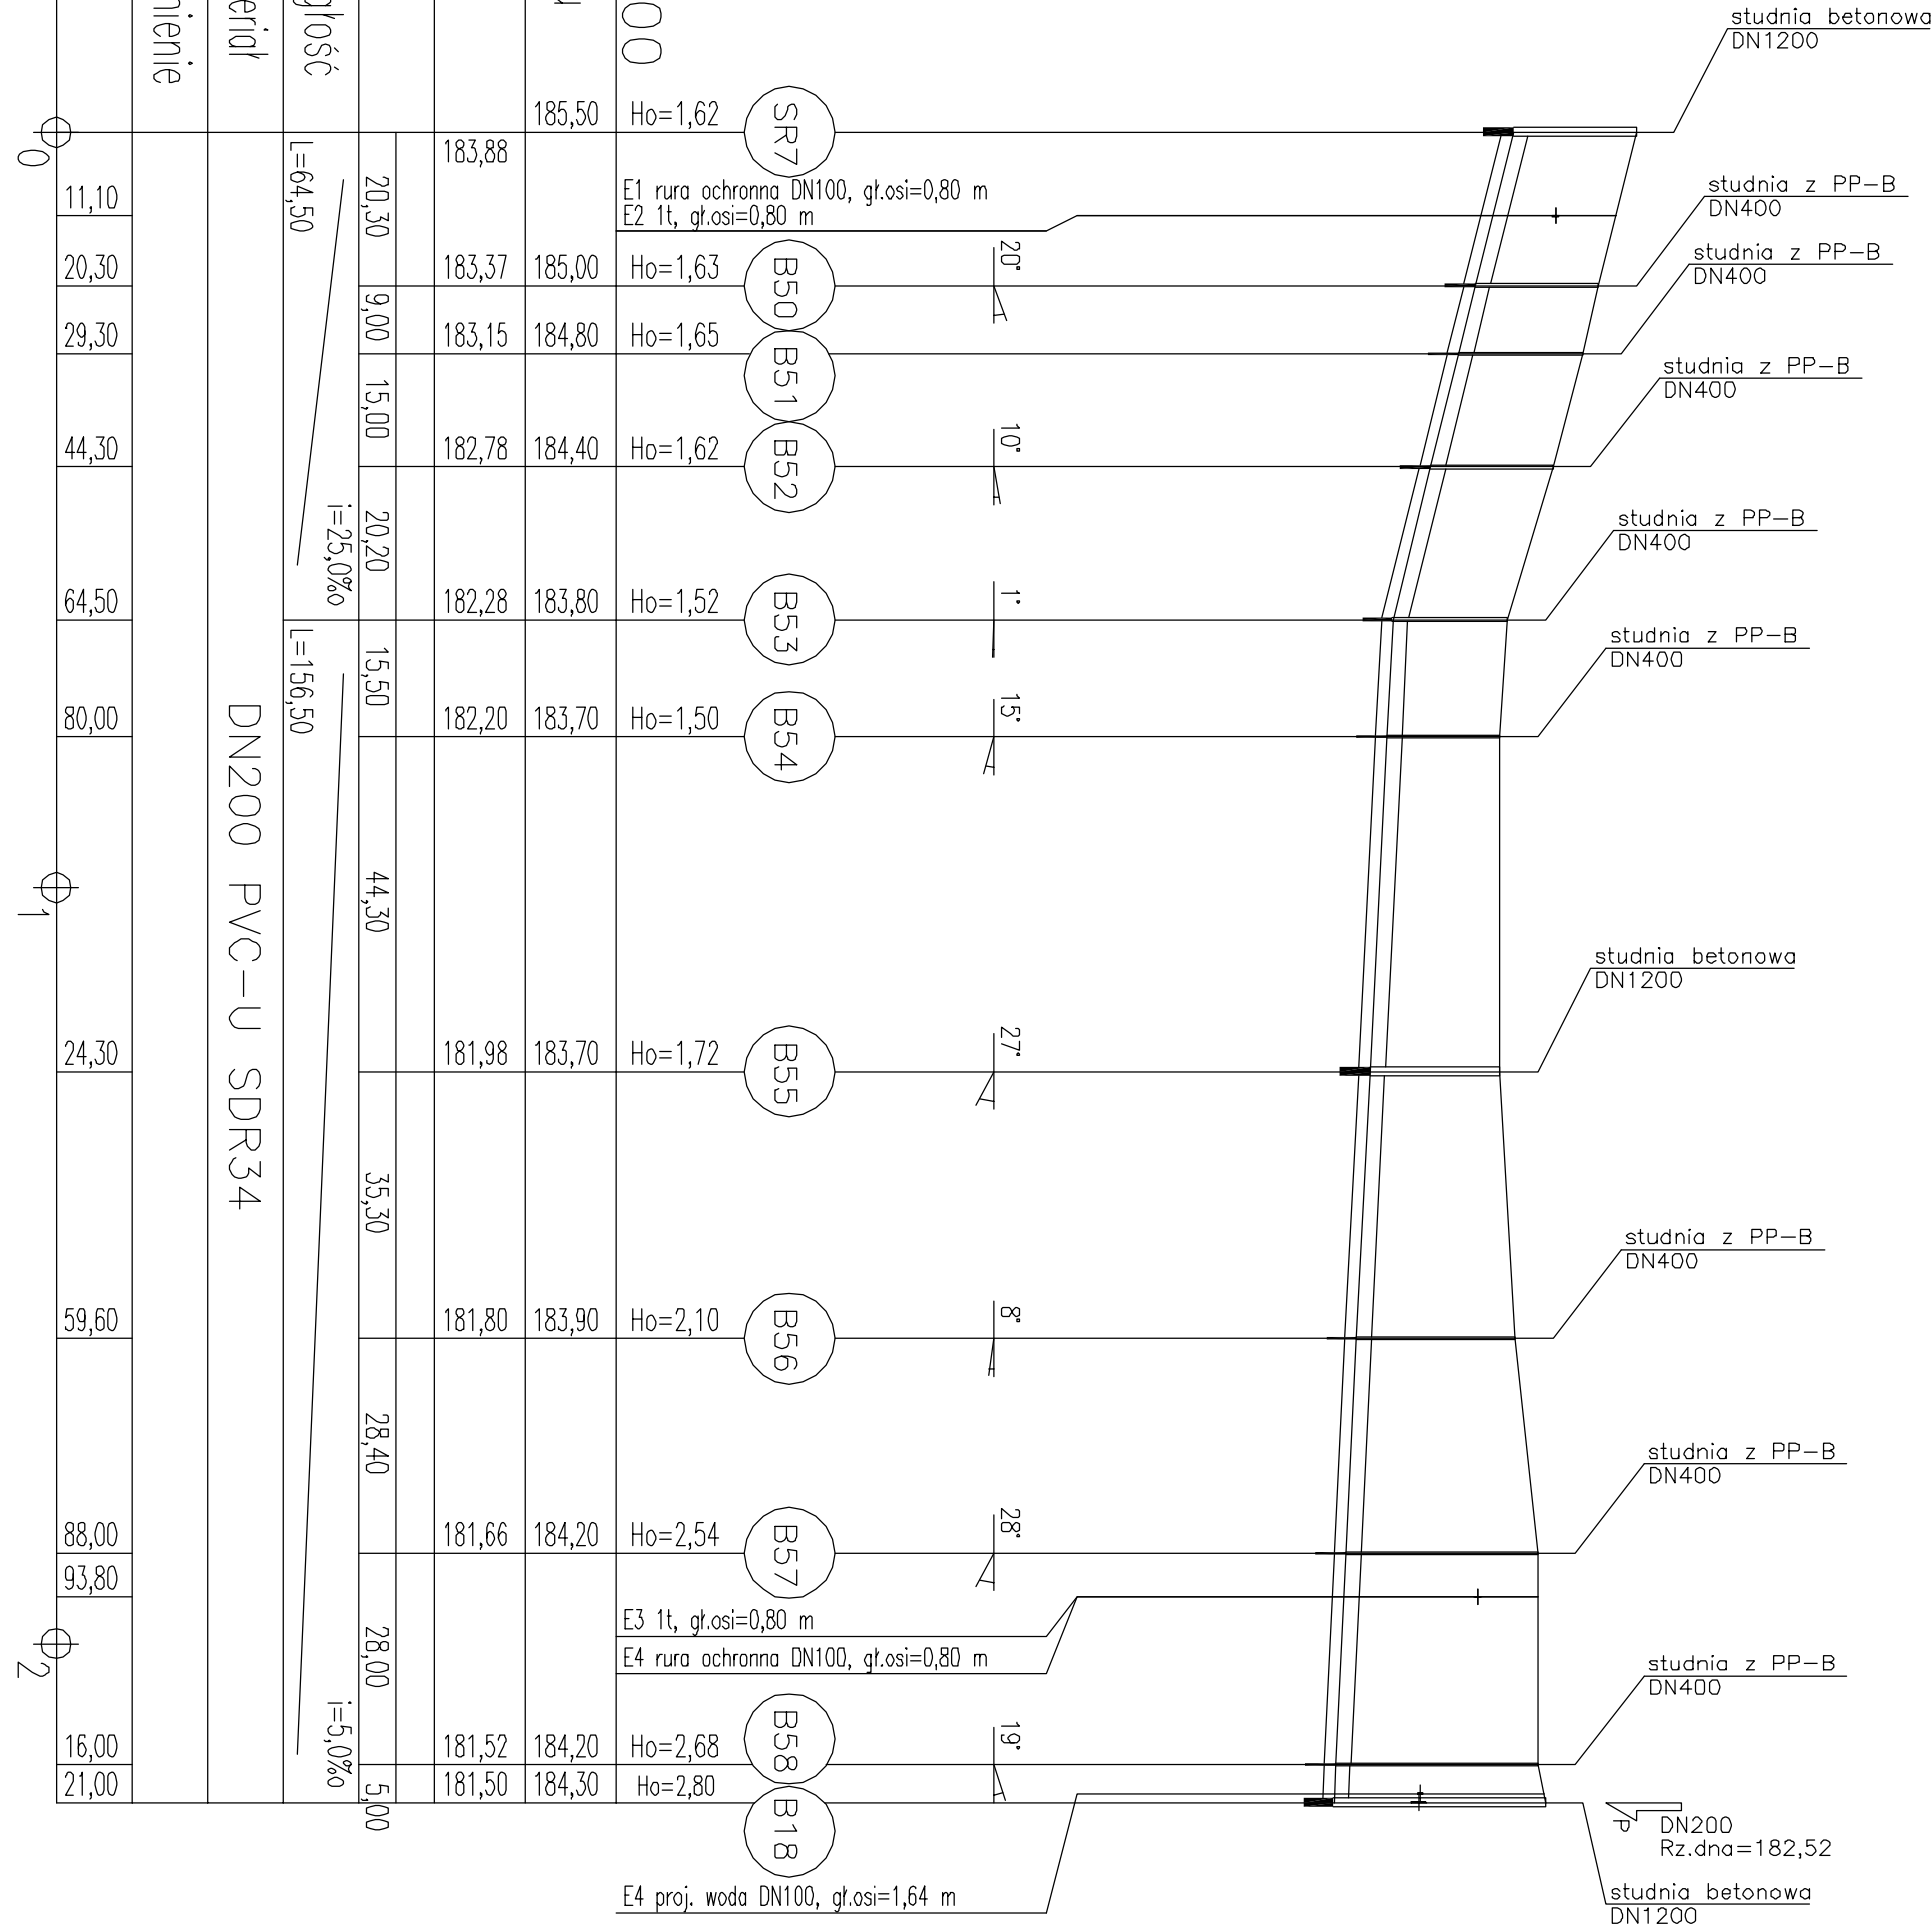

Legenda:

- AS4** numer studni
- PS** tłocznia ścieków
- SR1** studnia rozprężna

Ho=2,17 zagiębnienie dna projektowanego kanału
Hog=2,52 zagiębnienie dna projektowanego kanału górnego
Hod=3,15 zagiębnienie dna projektowanego kanału dolnego
dh=0,63 kaskada (różnica Hód–Hog)
E1 numer kolejny kolizji

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

z prawej strony

Uwaga:
Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu.
(np. E5 1t, gł.osi=0,80m)

P.p.=172,00	Ho=	E1 rura ochronna DN100, gł.osi=0,80 m	E2 1t, gł.osi=0,80 m	20'	10'	1'	15'	27'	8'	28'	19'	E3 1t, gł.osi=0,80 m	E4 rura ochronna DN100, gł.osi=0,80 m	E4 proj. woda DN100, gł.osi=1,64 m	B18													
Rzędna istniejącego terenu	185,50	B50	185,00	Ho=1,63	B51	184,80	Ho=1,65	B52	183,80	Ho=1,52	B53	183,70	Ho=1,50	B54	181,98	Ho=1,72	B55	183,90	Ho=2,10	B56	184,20	Ho=2,54	B57	184,30	Ho=2,68	B58	181,50	Ho=2,80
Rzędna dna proj. kanału	183,88	183,37	183,15	182,78	182,28	182,20	181,80	181,66	181,52	181,50																		
Długość odcinka	20,30	9,00	15,00	20,20	15,50	44,30	35,30	28,40	28,00	5,00																		
Proj. spadek kanału, odległość	$\frac{L=64,50}{i=25,0\text{‰}}$															$\frac{L=156,50}{i=5,0\text{‰}}$												
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200 PVC-U SDR34																											
Prędkość, przepływ, wypełnienie																												
Hektometr	11,10	20,30	29,30	44,30	64,50	80,00	24,30	59,60	88,00	93,80	16,00	21,00																

0

1

2

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k. ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 88 344 83 83				EcoTech Zakłady do Projektowania	
Profil sieci kanalizacji sanitarnej		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości		Projekt	
grawitacyjnej, zlewnia PS3, odc.SR7-B18		Adres		Gmina Nowa Karczma	
Średnica nominalna		Materiał		Gmina Nowa Karczma	
1:100/1000		Sanitarna		Inwestor	
Data		Projektant		Gmina Nowa Karczma	
22.04.14r.		Marek Kaczmarek		83-404 Nowa Karczma	
Nr rysunku		Opis		POM/0206/PODS08	
WS19		Wojciech Gawlik		Podpis	
Sprawdził		Uprawnienie		Podpis	